



wyłącznik ppoż

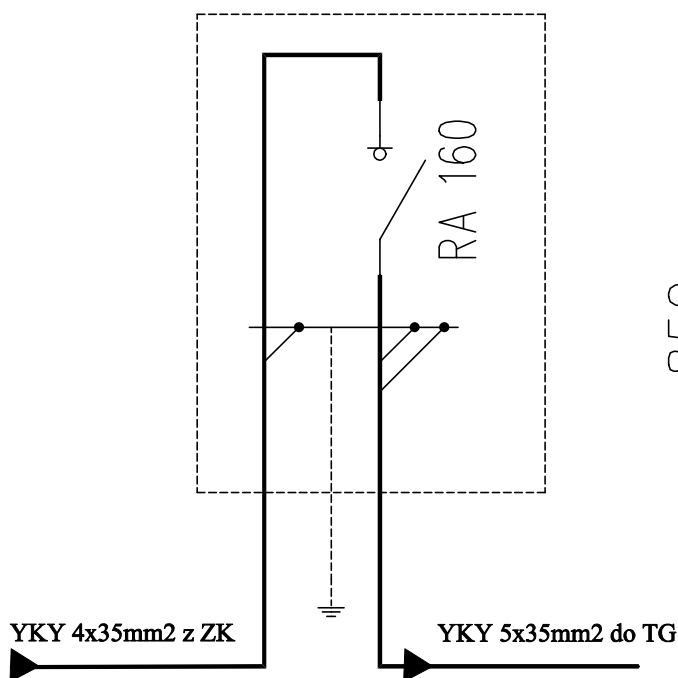

Znak na płycie  
TD wymiar  
150x200

wkładka  
HS1333

850 mm

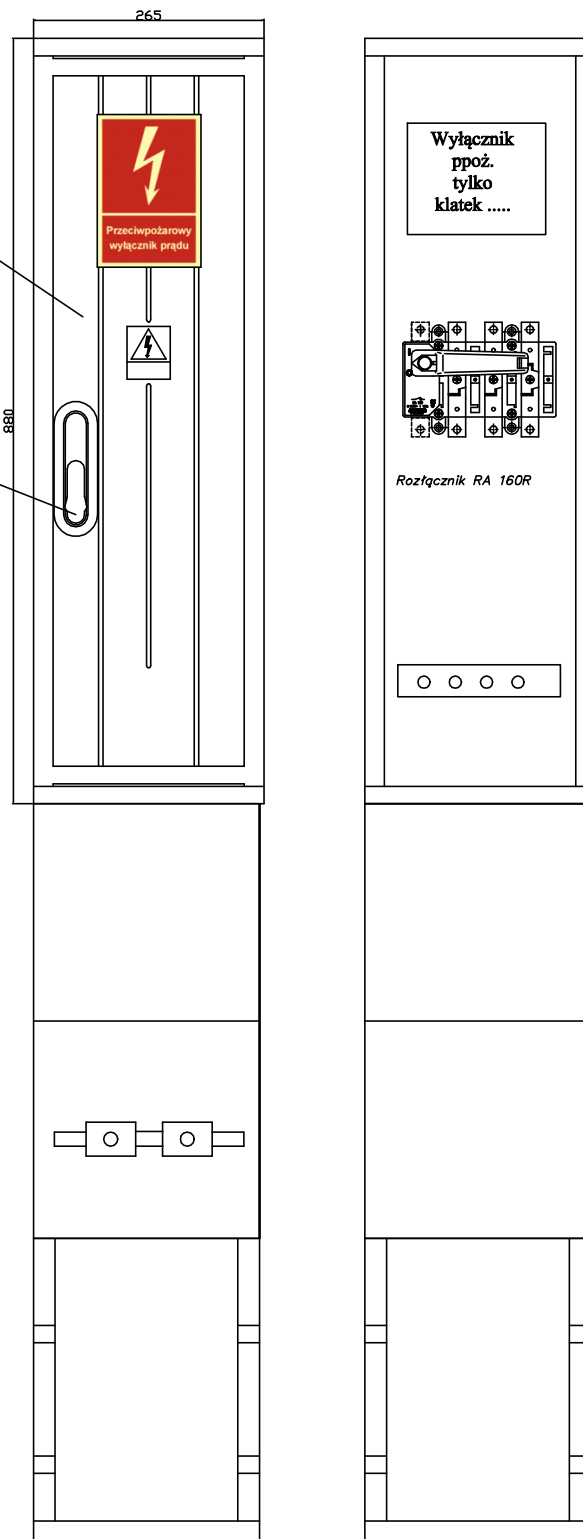

Obudowa typu STN II kl. izolacji z fundamentem  
wypożyczona w metalowe ciągną zamków oraz  
wkładkę HS typ 1333

<b>ELPRO Edward Pisz</b> 43-100 Tychy , ul. Mąkołowska 170			
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. W. Reymonta 9-17 wTychach	Data	08/2023
		Faza	PBW
Temat	Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej WLZ I administracyjnej	Skala	---
Rysunek	Wyłącznik przeciwpożarowy prądu	Nr rys.	E.18
Projektant	inż. Edward Pisz	Nr upr. 172/81	Podpis: