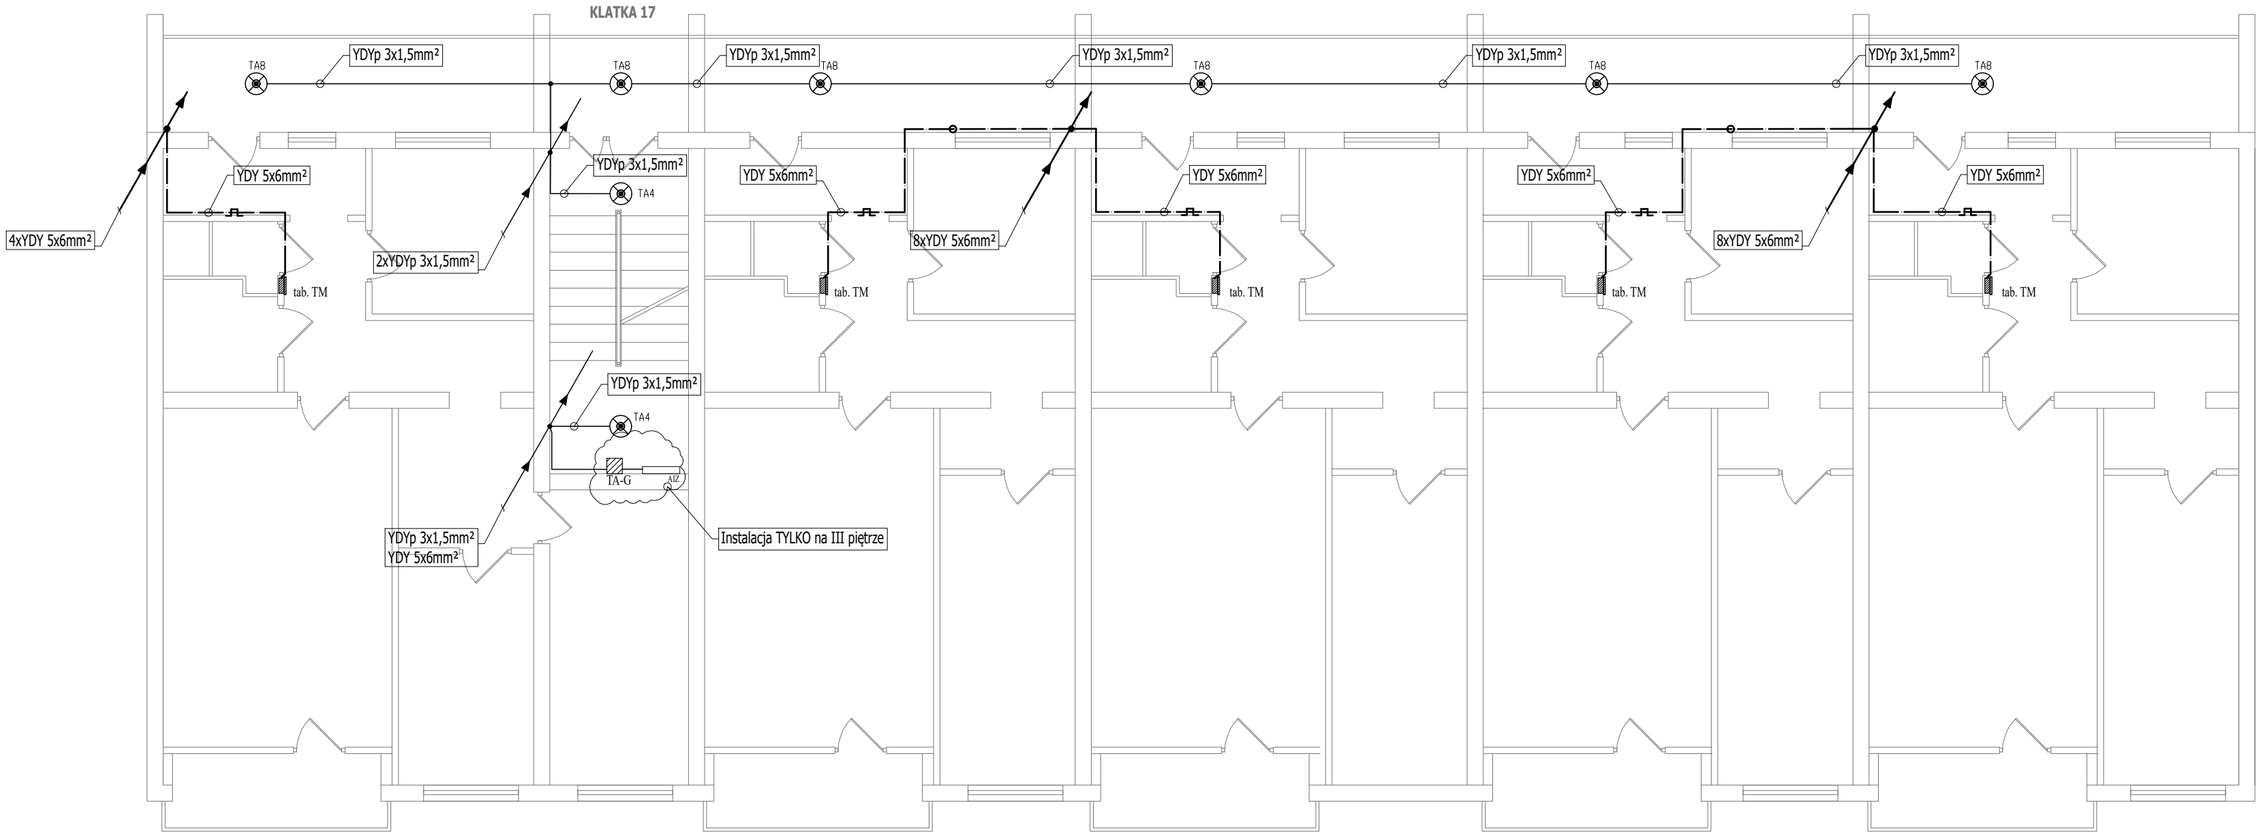

UWAGA! Przewód wlz w obrębie mieszkania prowadzić w listwach PVC pod stropem - dopuszcza się prowadzenie w kanałach stropowych lub w suficie podwieszanym lub po innej trasie w uzgodnieniu z właścicielem i Spółdzielnią

Przewody w obrębie korytarzy i klatki prowadzić w rurach RL

Przewody w pionach prowadzić w kanałach PVC lub obudowach GK

Oprawa VERA LED 10W

Oprawa KAMILA LED 9W z czujnikiem ruchu

ELPRO *Edward Pisz* *43-100 Tychy , ul. Mąkołowska 170*			
Obiekt	*Budynek mieszkalny wielorodzinny* *przy ul. W. Reymonta 9-17 wTychach*	*Data*	*08/2023*
		Faza	*PBW*
Temat	***Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej WLZ i administacyjnej***	*Skala*	*1:80*
Rysunek	***Plan instalacji kondygnacji powtarzalnej - klatka 17***	*Nr rys.*	***E.06***
Projektant	*inż. Edward Pisz* — *Nr upr. 172/81*	*Podpis:*	