


Obudowy typu STN II kl. izolacji
wyposażone w metalowe ciągną zamków
oraz wkładki zamków:
- Z1 typ 1333
- Z2 typ 97 28 90

Tablica TRL 8L w klatce 17.2, 17.3

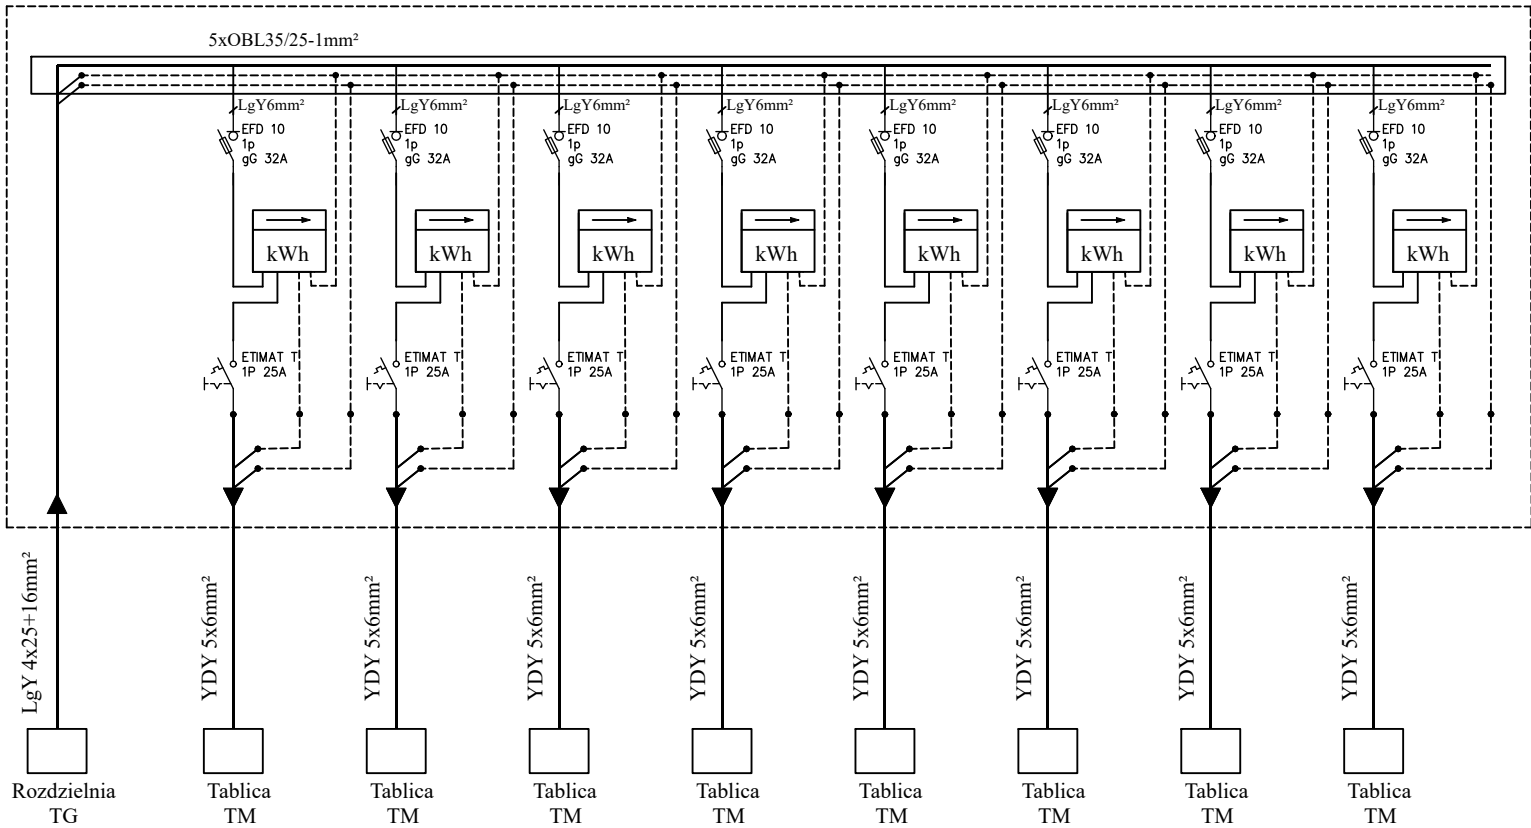

ELPRO Edward Pisz 43-100 Tychy , ul. Mąkołowska 170			
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. W. Reymonta 9-17 wTychach	Data	08/2023
		Faza	PBW
Temat	Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej WLZ i administracyjnej	Skala	---
Rysunek	Tablica licznikowa 8L w klatce 17	Nr rys.	E.15
Projektant	inż. Edward Pisz	Nr upr. 172/81	Podpis: