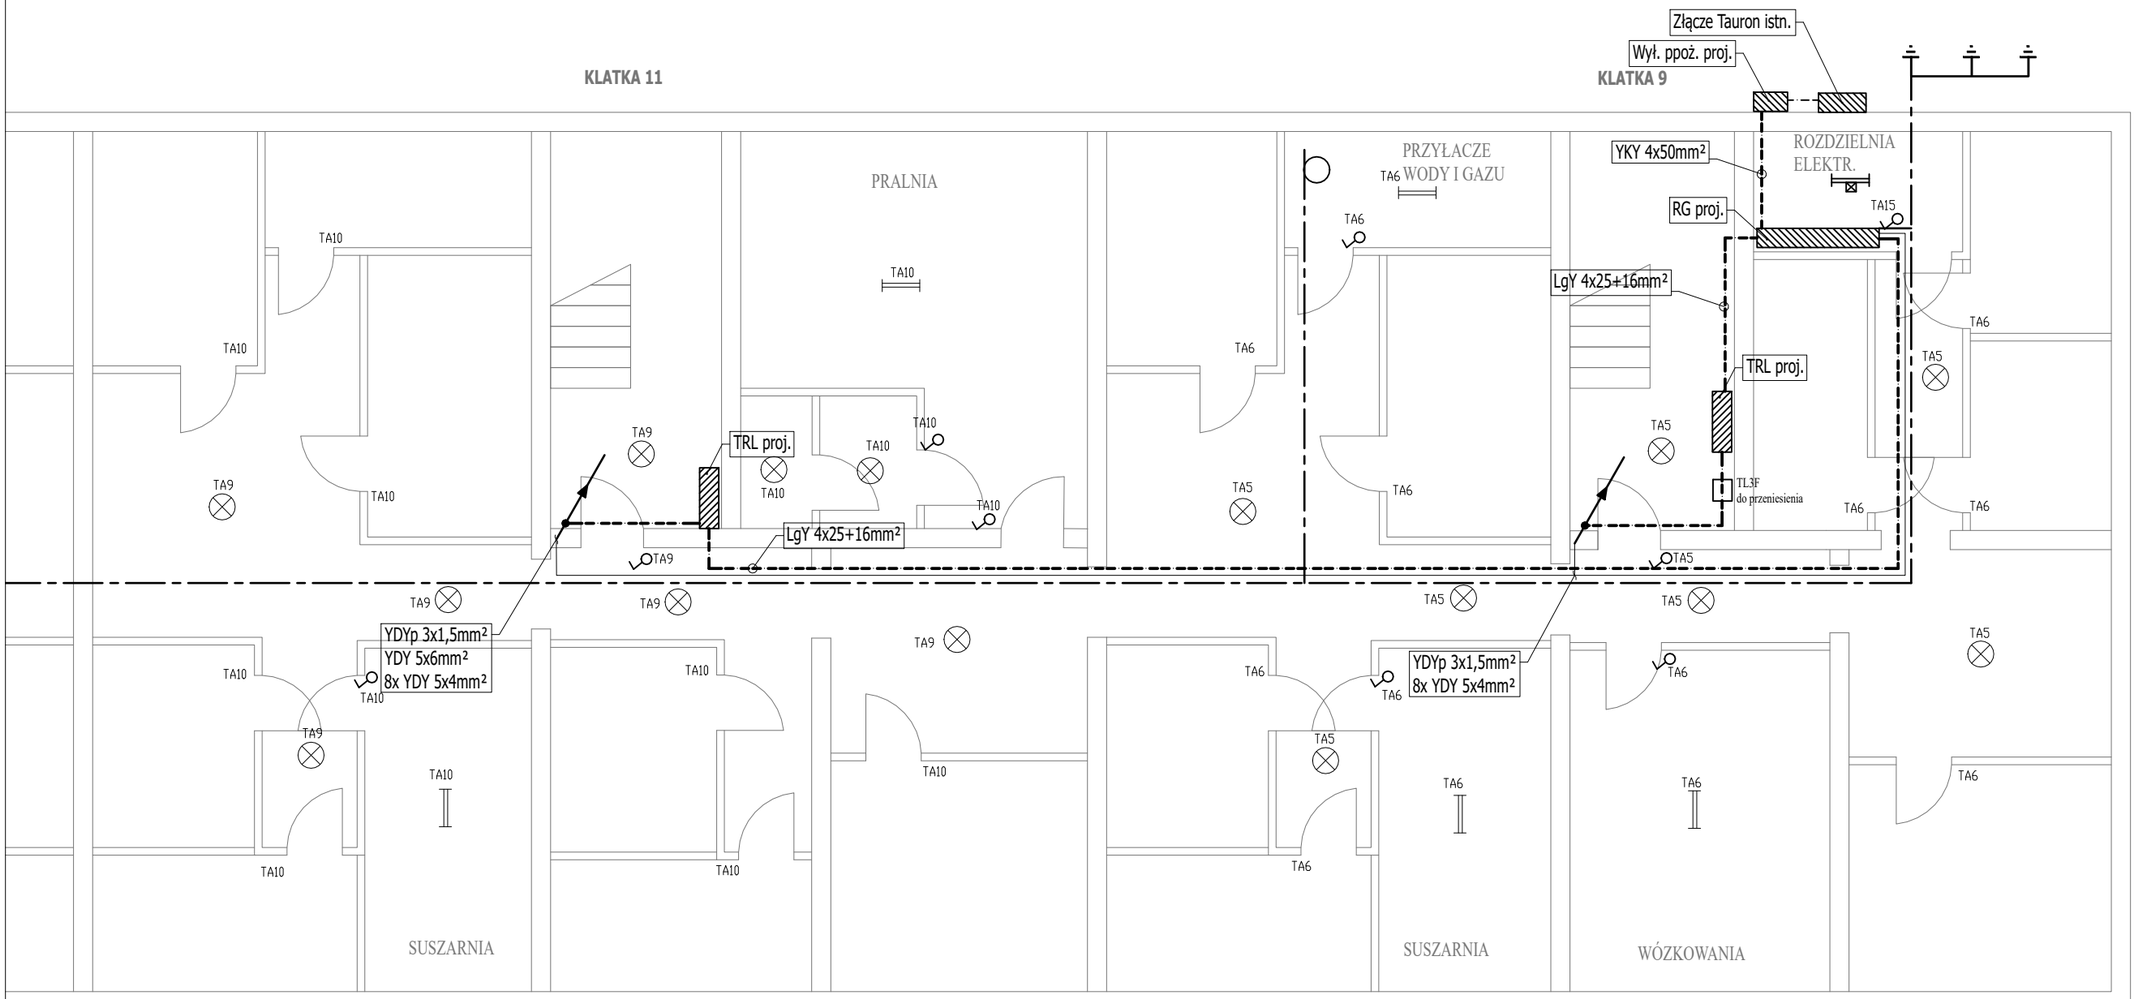

oprawa SEZAR E27/LED 5W

oprawa tuba LED 2x10W IP65

oprawa jw. lecz z modułem awaryjnym 1h

GSU - główna szyna wyrównawcza z bednarki StZN 25x4 prowadzonej na uchwytach pod stropem

Przewody WLZ prowadzić w rurach karbowanych RKLSp 50/43 (TT Plast) na uchwytach stalowych pod stropem

Przewody instalacji oświetlenia piwnic prowadzić w rurach sztywnych RLØ18mm na uchwytach UZ pod stropem, przekroje i typ zgodne ze schematem

ELPRO *Edward Pisz* *43-100 Tychy , ul. Mąkołowska 170*			
Obiekt	*Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. W. Reymonta 9-17 wTychach*	*Data*	*08/2023*
		Faza	*PBW*
Temat	***Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej WLZ i administacyjnej***	*Skala*	*1:80*
Rysunek	***Plan instalacji w piwnicy - klatki 9-11***	*Nr rys.*	***E.01***
Projektant	*inż. Edward Pisz* — *Nr upr. 172/81*	*Podpis:*	