




# Szkic orientacyjny

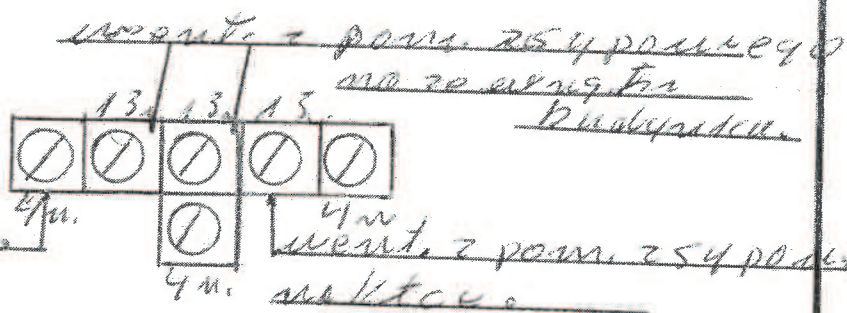

plan. kawał. 5.

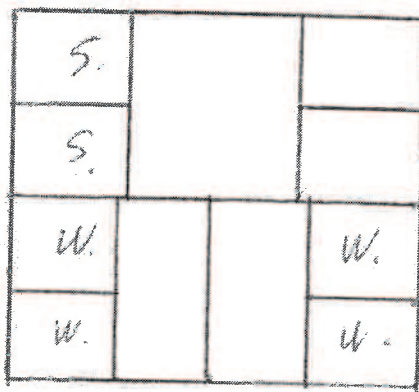

plan. kawał. W. 6.

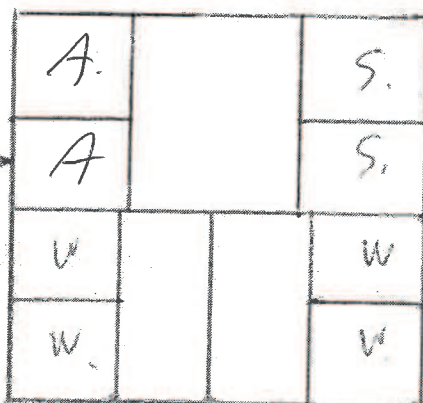

Należy wykonać:

Jak w opisie na odwrocie.

OKRĘGOWY  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Bolesław Łaska  
uprawnienia 344174

(pieczęć i podpis opiniodawcy)



**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
w Tychach ul. J. Jasińskiego 14  
z filią: 40-750 Katowice ul. Szarych Szeregów 28  
Bolesław Łaska  
Okręgowy Mistrz Kominiarski  
tel. 32 / 217 74 35, kom. 604 473 021  
NIP: 646-110-35-86

Tychy, dnia 6.08.2025 r.

## Opinia nr 031 / 2025

**Z wyników sprawdzenia przewodów kominowych wentylacyjnych,  
spalinowych i awryjnych z poszczególnych pionów kominowych.**

W Tychach ul. Darwina nr 12 - 14

dotycząca budynku mieszkalnego - Pan Robert Grelewicz

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Łaska Bolesław,  
Kamiński Piotr 697 384 973/

**W związku z powyższym stwierdza się co następuje:**

1. W pionie kominowym wentylacyjnym jest sześć przewodów kominowych wentylacyjnych, z czego trzy przewody schodzą w dół tylko do stropu pomiędzy ósmym a dziewiątym piętrem, trzy przewody schodzą do parteru z czego jeden przewód służy do wentylacji z pomieszczeń zsypowych na klatkach schodowych, a dwa przewody służą do wymiany powietrza w komorze zsypowej na zewnątrz budynku.
2. Do mechanicznej wentylacji z lokali użytkowych na parterze można wykorzystać z dwóch pionów kominowych zaznaczonych na skserowanym projekcie nr. 5 i nr. 6 po jednym przewodzie awaryjnym. Przewody awaryjne o wym. 13,5 x 19, 5 cm. powinny być zabezpieczone od wewnątrz rurami stalowymi owalnymi lub rękawem alufol w celu uszczelnienia tych przewodów przed wdmuchiwanym powietrzem z lokali użytkowych do przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych z poszczególnych mieszkań.
3. Pozostałe otwarte wloty do przewodów kominowych wentylacyjnych powinny być szczelnie zamurowane.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. Dz.U.Nr 156 poz. 1118 z dn 17.08.2006 r. Ustawę o Ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 81, poz. 353, z dnia 24.08.1991 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: TSM "OSKARD" Rej. 1  
Zakład Kominiarski jw.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

OKRĘGOWY  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Bolesław Łaska  
nr uprawnień 344174  
(pieczęć i podpis)